

Activation SNMP sur un NEXT UPS Systems




Ce tuto est rendu disponible à l'ensemble de la communauté Esia grâce à la contribution de notre partenaire Rcarre.


Leur site: <https://www.rcarre.com>

Via l'interface WEB

Pour configurer SNMP, allez dans le menu « Administration », puis sur l'onglet « **SNMP** ». Ici, vous pourrez soit créer une communauté SNMP V1 / V2C, soit configurer un accès SNMP V3. Dans les deux cas, seul un "Access" "Read only" est nécessaire.

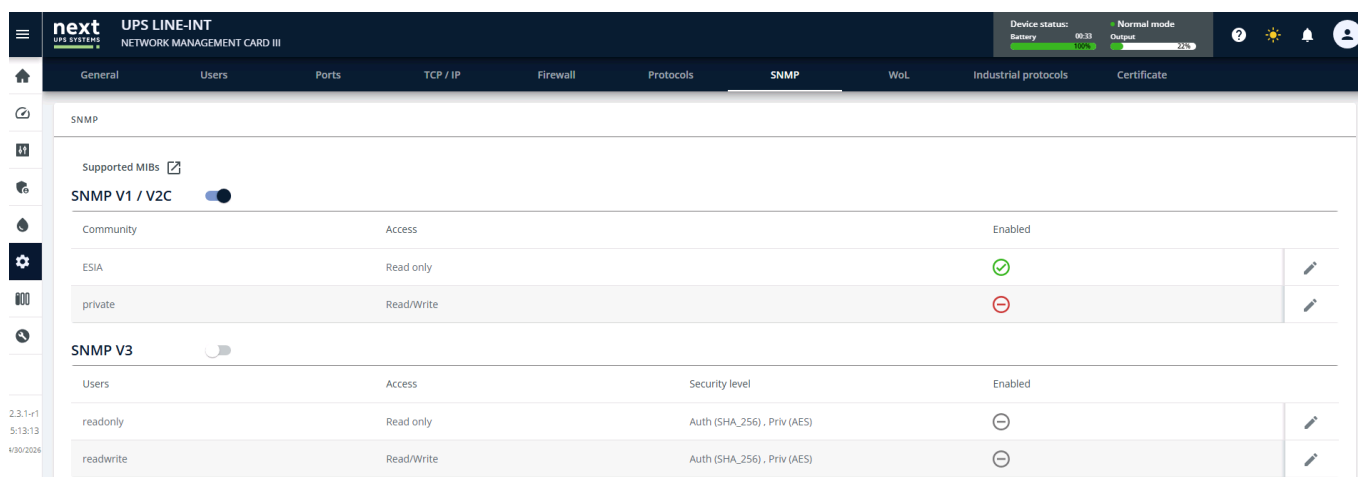

Ensuite, il faut configurer le pare-feu de l'UPS. Toujours dans ce menu « Administration » allez sur l'onglet « **Firewall** ». Dans la section « **SNMP** », au niveau de l'interface réseau, cocher le "State" pour qu'il soit "Active". Le port est normalement déjà sur le 161, il ne reste plus qu'à cliquer sur "Save".

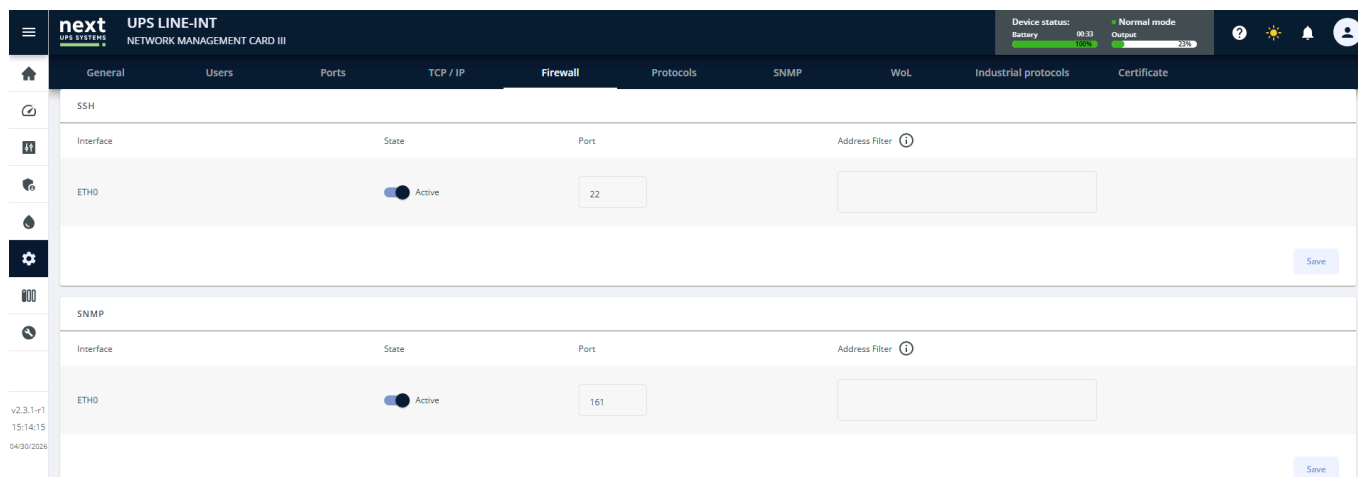

Votre UPS est maintenant configuré pour l'interrogation SNMP.

From:

<https://wiki.esia-sa.com/> - **Esia Wiki**

Permanent link:

https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_ups_next

Last update: **2026/05/05 11:18**

